


WYKAZ URZĄDZEŃ INSTALUJĄCYCH WĘZŁA SIECI CO.	
1.- Pompa TPD 80-250/2	1szt. GRUNDFOS istn.
2.- Szeregło hydrauliczne - wariant DN 150	1 szt. WEIBES istn.
3.- Przepływomierz SONO 2600 CT INFOCAL-6	qp=3,5m ³ /h istn.
4.- Czujnik temperatury	1szt. DANFOSS istn.
5.- Zawór obrotowy HFE-3 lub HRE-3 DN 80	1szt. SAMSON istn.
6.- Napełn zaworu AMB 162	1 szt. DANFOSS istn.
7.- Regulator 5476/RS485(MBUS)	1 szt. SAMSON istn.
8.- Czujnik temperatury zewnętrznej PT-100	1szt. SAMSON istn.

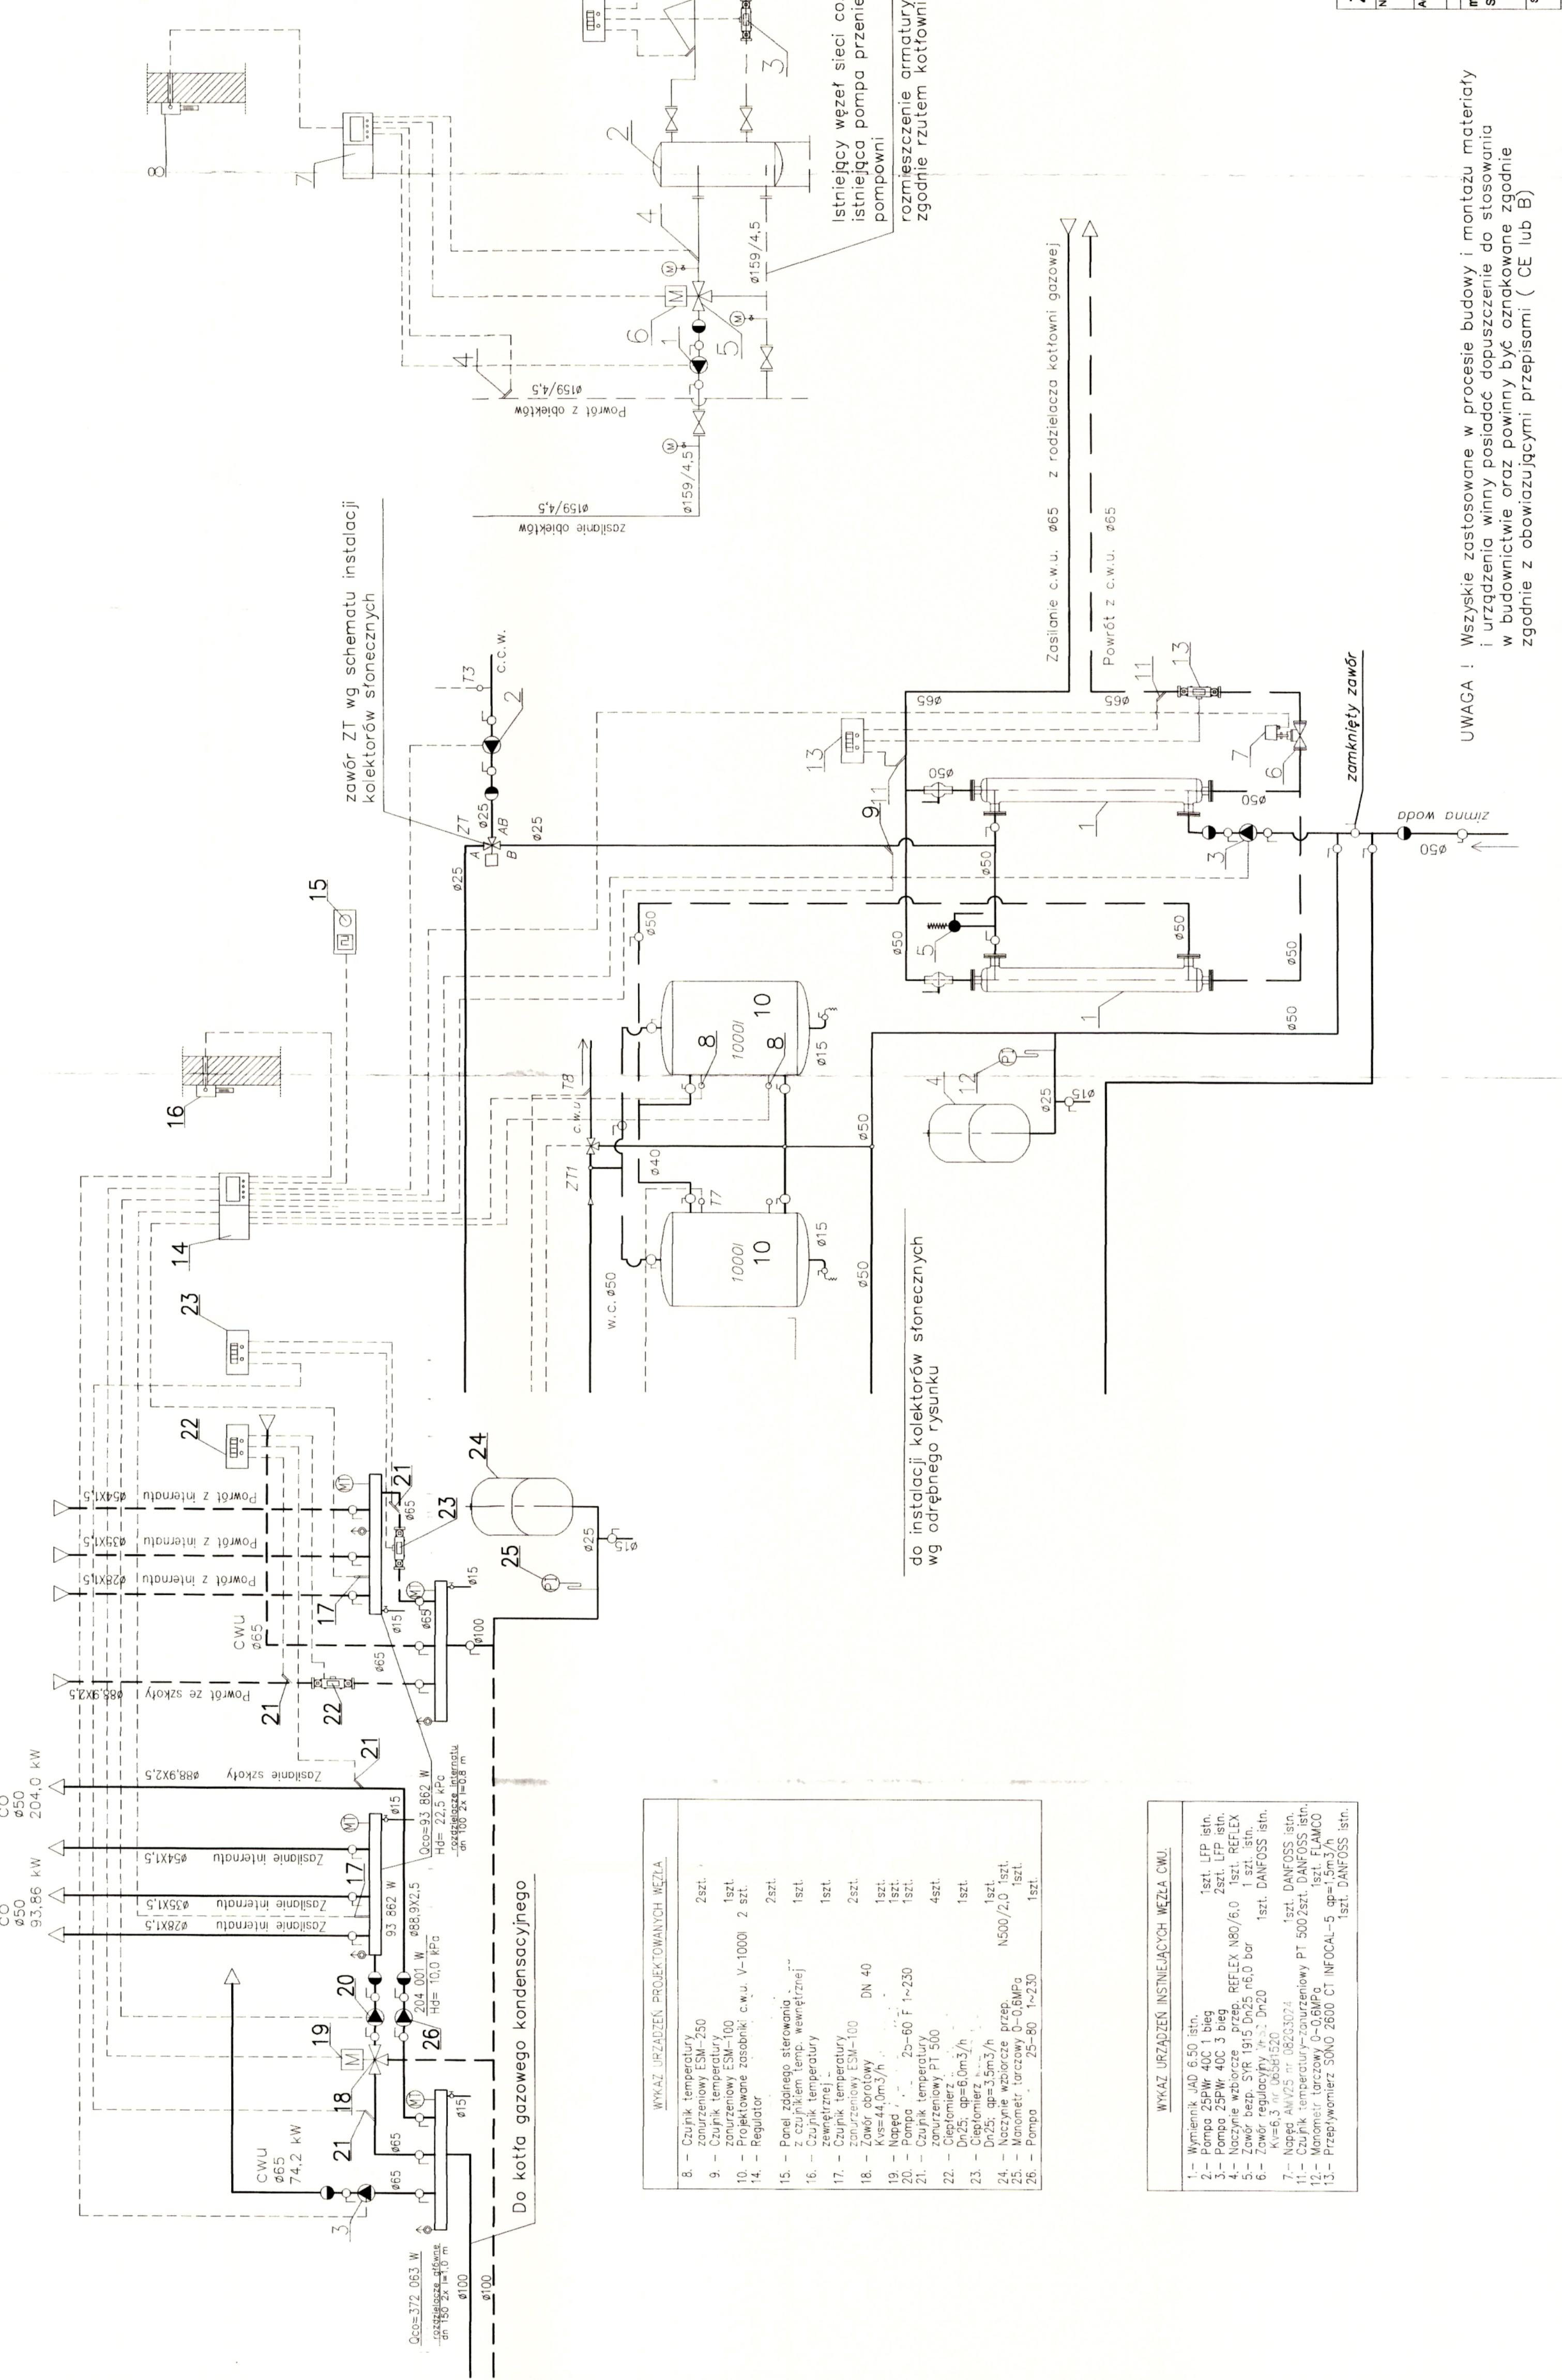

UWAGA ! Wszystkie zastosowane w procesie budowy i montażu materiały i urządzenia winny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami (CE lub B)

ZAKŁAD USŁUG PRECZYŻ, ELEKTROTECH, ELEKTRONIKI I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE		19-400 Olecko ul. Makowski 21/4	
Nazwa obiektu: BUDYNEK SZKOŁY INTERNATU ZSŁUŻ		Adres obiektu: OLECKO UL. GOLDA PSKA 27.	
Projektant:	Współautor:	Sprawdzający:	
mgr inż. Bogusław Żytniec SUW-23/89	techn. bud. Jan Makowski SUW-141/85	mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW-196	
Skala:	Branda:	Nazwa rysunku:	Data:
sanitarna		Schemat węzła co. i c.w.u. w internacie.	07.2018.
Nr arkusza:			6